


SCHEDA GENERALITA'

DENOMINAZIONE AREA:	N° SCHEDA
Falesia Mezzavalle	12A

Rilievo aerofotogrammetrico area interessata:

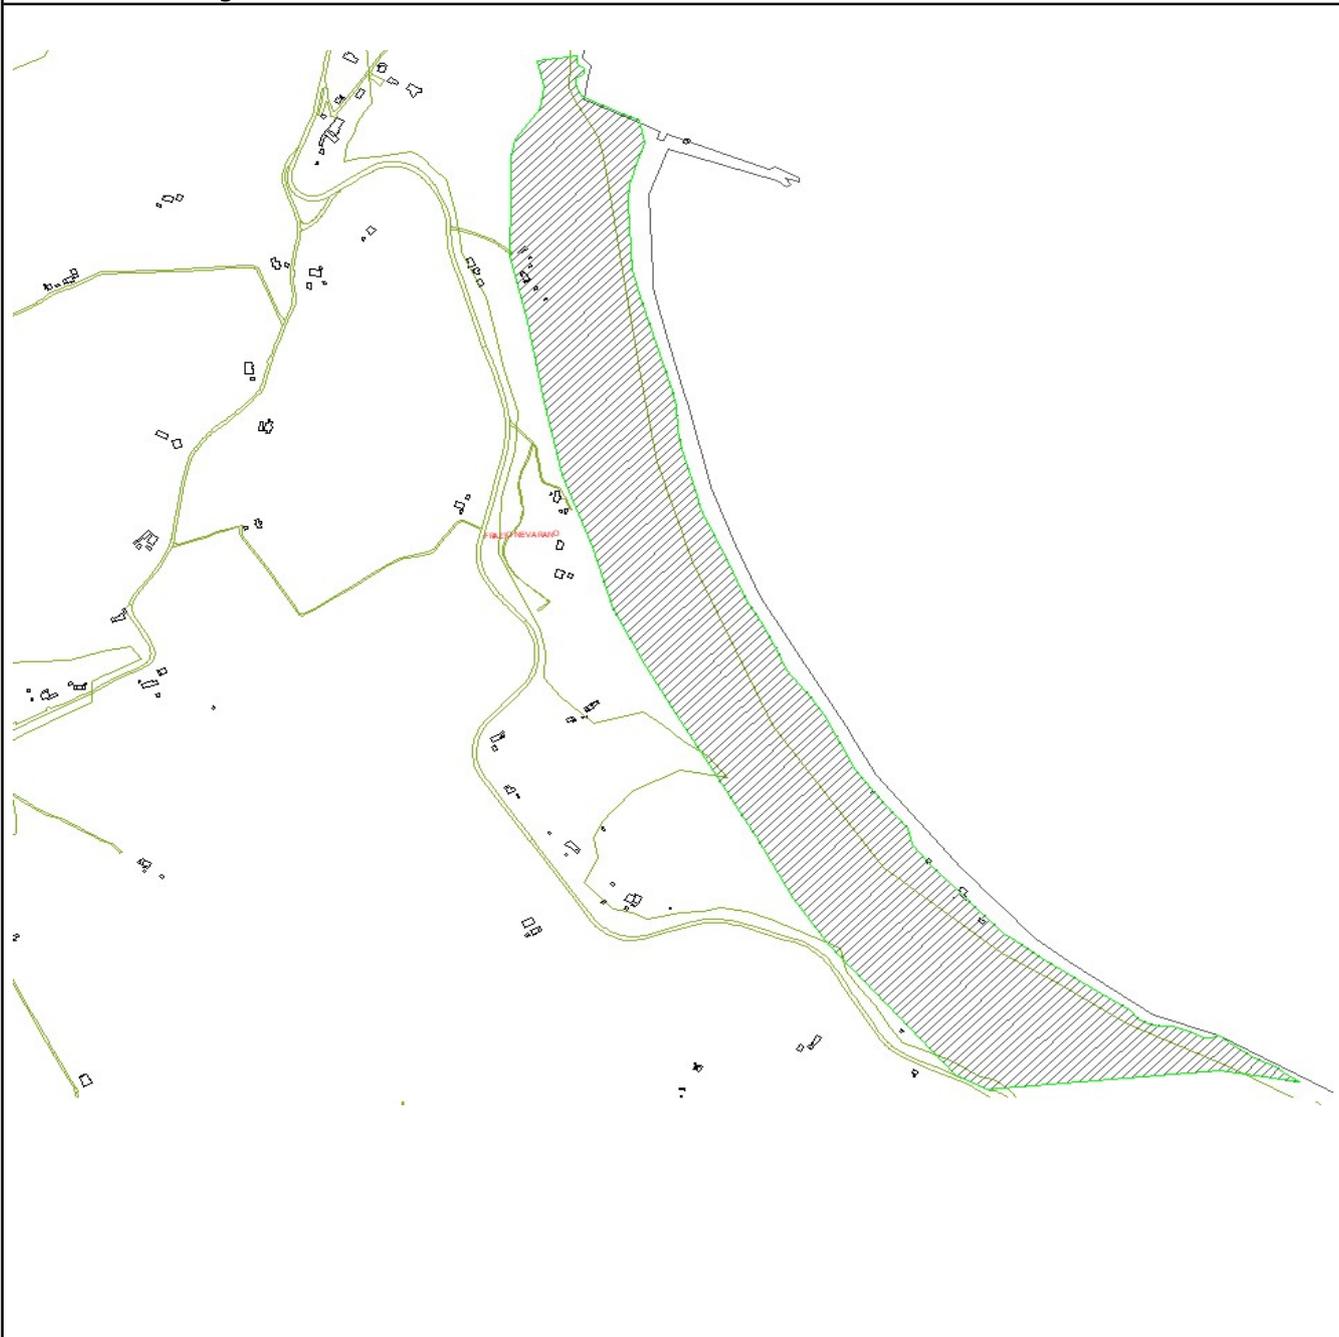

Coordinate geografiche Gauss-Boaga	2404903,5821	4825024,1922
	Tipologia	Estensione
Rischio Incendio	Medio	530565 mq. Circa
Area Interfaccia	no	

Valutazione del Rischio

	Valutazione del Rischio		
Pericolosità \ Vulnerabilità	Alta	Media	Bassa
Alta	R4	R4	R3
Media	R4	R3	R2
Bassa	R3	R2	R1

RISCHIO MEDIO

SCHEDA CARICO ANTROPICO

DENOMINAZIONE AREA:		N°
Falesia Mezzavalle		12A
Edifici strategici, sensibili o attrattive		
Ospedali		
Scuole		
Caserme		
Altri edifici strategici (Regione, Provincia, Prefettura, Comune, Prot.civile)		
Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali)		
Viabilità secondaria (ad es. strade comunali strategiche)		
Edifici di interesse culturale (ad es. luoghi di culto, musei)		
Stazioni ferroviarie o bus (Capolinea)		
Impianti sportivi e luoghi ricreativi		
Alberghi, b&b, agriturismi, simili		
Cinema, teatri, parchi a tema, simili		
Ristoranti, osterie, simili		si
Cimiteri		
N° Abitanti		
FASCE DI ETA'	0 - 12	0
	13 - 37	0
	38 - 65	3
	> 65	1
Totale residenti		4
N° Disabili		
Periodo estivo presenza massima		1000 utenti/giorno

PRESIDI ANTINCENDIO FISSI

TIPOLOGIA	PRESENZA	LOCALIZZAZIONE
Serbatoio idrico		
Idrante fuori terra DN70/DN45	SI	51 - inizio stradello Mezzavalle
Idrante sottosuolo DN70/DN45		
Attacco motopompa		



SCHEDA VALUTAZIONE PERICOLOSITA'


DENOMINAZIONE AREA:		N° SCHEDA	
Falesia Mezzavalle		12A	
Vegetazione	CRITERI	VALORE NUMERICO	V. N. RILEVATO
	Coltivi e pascoli	0	
	Coltivi abbandonati e pascoli abbandonati	2	
	Boschi di latifoglie e conifere montane	3	
	Boschi di conifere mediterranee e macchia	4	4
			4
Densità vegetazione	CRITERI	VALORE NUMERICO	V. N. RILEVATO
	Rada	2	
	Colma	4	4
			4
Pendenza	CRITERI	VALORE NUMERICO	V. N. RILEVATO
	Assente	0	
	Moderata o Terrazzamento	1	
	Accentuata	2	2
			2
Contatto con aree boscate	CRITERI	VALORE NUMERICO	V. N. RILEVATO
	Nessun contatto	0	
	Contatto discontinuo o limitato	1	1
	Contatto continuo a monte o laterale	2	
	Contatto continuo a valle; nucleo completamente circondato	4	
			1
Distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi	CRITERI	VALORE NUMERICO	V. N. RILEVATO
	Assenza di incendi	0	0
	100mt. < evento < 200 mt.	4	
	Evento <100 mt.	8	
			0
Classificazione e Piano AIB Regionale	CRITERI	VALORE NUMERICO	V. N. RILEVATO
	Basso	0	0
	Medio	2	
	Alto	4	
			0

PARAMETRO ANALIZZATO	V.NUMERICO
Pendenza	2
Vegetazione	4
Densità vegetazione	4
Distanza dagli insediamenti	0
Contatto aree boscate	1
Classificazione AIB regionale	0
TOTALE	11

PERICOLOSITA'	Media
X=<10 Bassa	
11=<X=<18 Media	
X=>19 Alta	

SCHEDA VALUTAZIONE VULNERABILITA'	
DENOMINAZIONE AREA:	N° Scheda
Falesia Mezzavalle	12A
Sensibilità del bene esposto	
Edificato continuo	10
Edificato discontinuo	10
Ospedali	10
Scuole	10
Caserme	10
Altri edifici strategici (Regione, Provincia, Prefettura, Comune, Prot.civile)	10
Centrali elettriche	10
Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali)	10
Viabilità secondaria (ad es. strade comunali)	8
Infrastrutture per le telecomunicazioni (ponti radio, ripetitori tel. mobile)	8
Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico (stazioni meteo, radar)	8
Edificato industriale, commerciale, artigianale	8
Edifici di interesse culturale (ad es. luoghi di culto, musei)	8
Aeroporti	8
Stazioni ferroviarie	8
Aree di deposito e stoccaggio	8
Impianti sportivi e luoghi ricreativi	8
Depuratori	5
Discariche	5
Verde attrezzato	5
Cimiteri	2
Aree per impianti zootecnici	2
Aree di trasformazione/costruzione	2
Aree nude	2
Cave ed impianti di lavorazione	2
Valore	10
Incendiabilità	
Struttura in cemento armato lontano da qualsiasi fonte combustibile (aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno, ecc.)	1
Struttura in cemento armato o in muratura con presenza di fonti combustibili	2
Struttura in legno	3
Valore	2
Vie di fuga	
Una singola via di fuga	3
Due vie di fuga	2
Tre vie di fuga o superiore	1
Valore	3
PARAMETRO ANALIZZATO	V.NUMERICO
Sensibilità dell'esposto	10
Incendiabilità	2
Vie di fuga	3
Totale	15
VALORE DELLA VULNERABILITA'	Media
X=<10 Bassa	
11=<X=<18 Media	
X=>19 Alta	

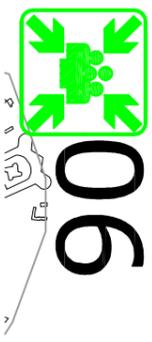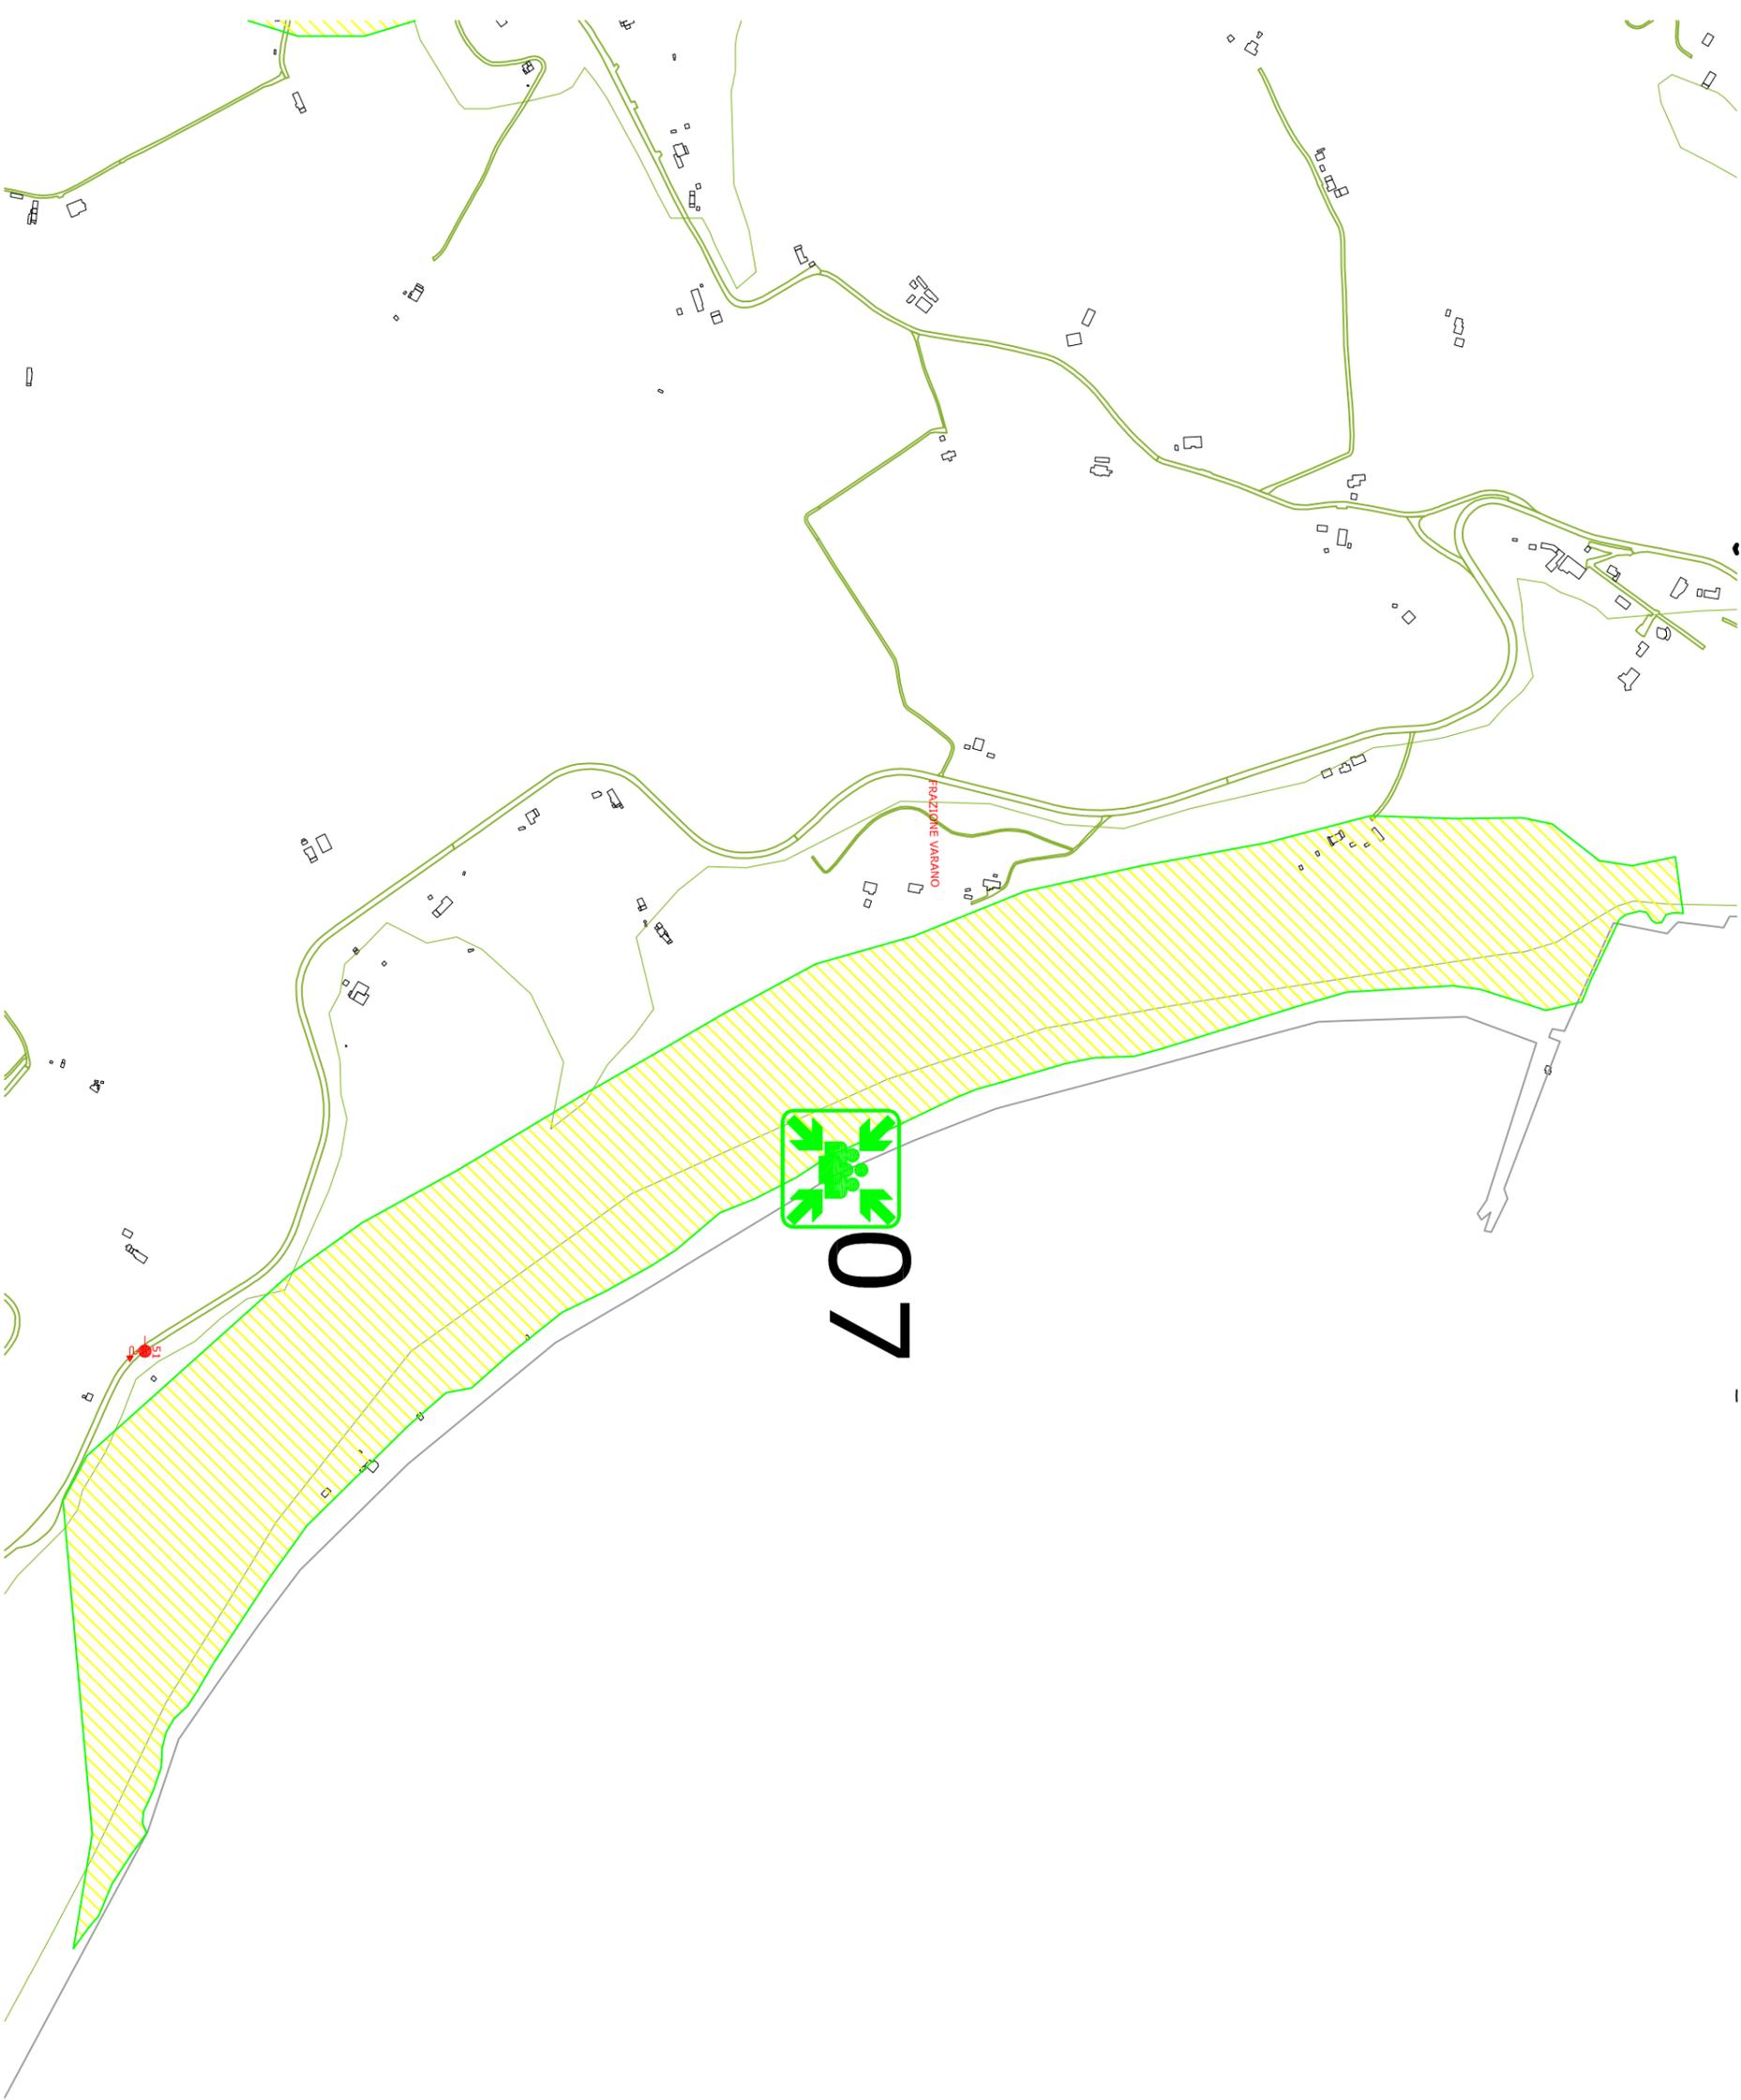

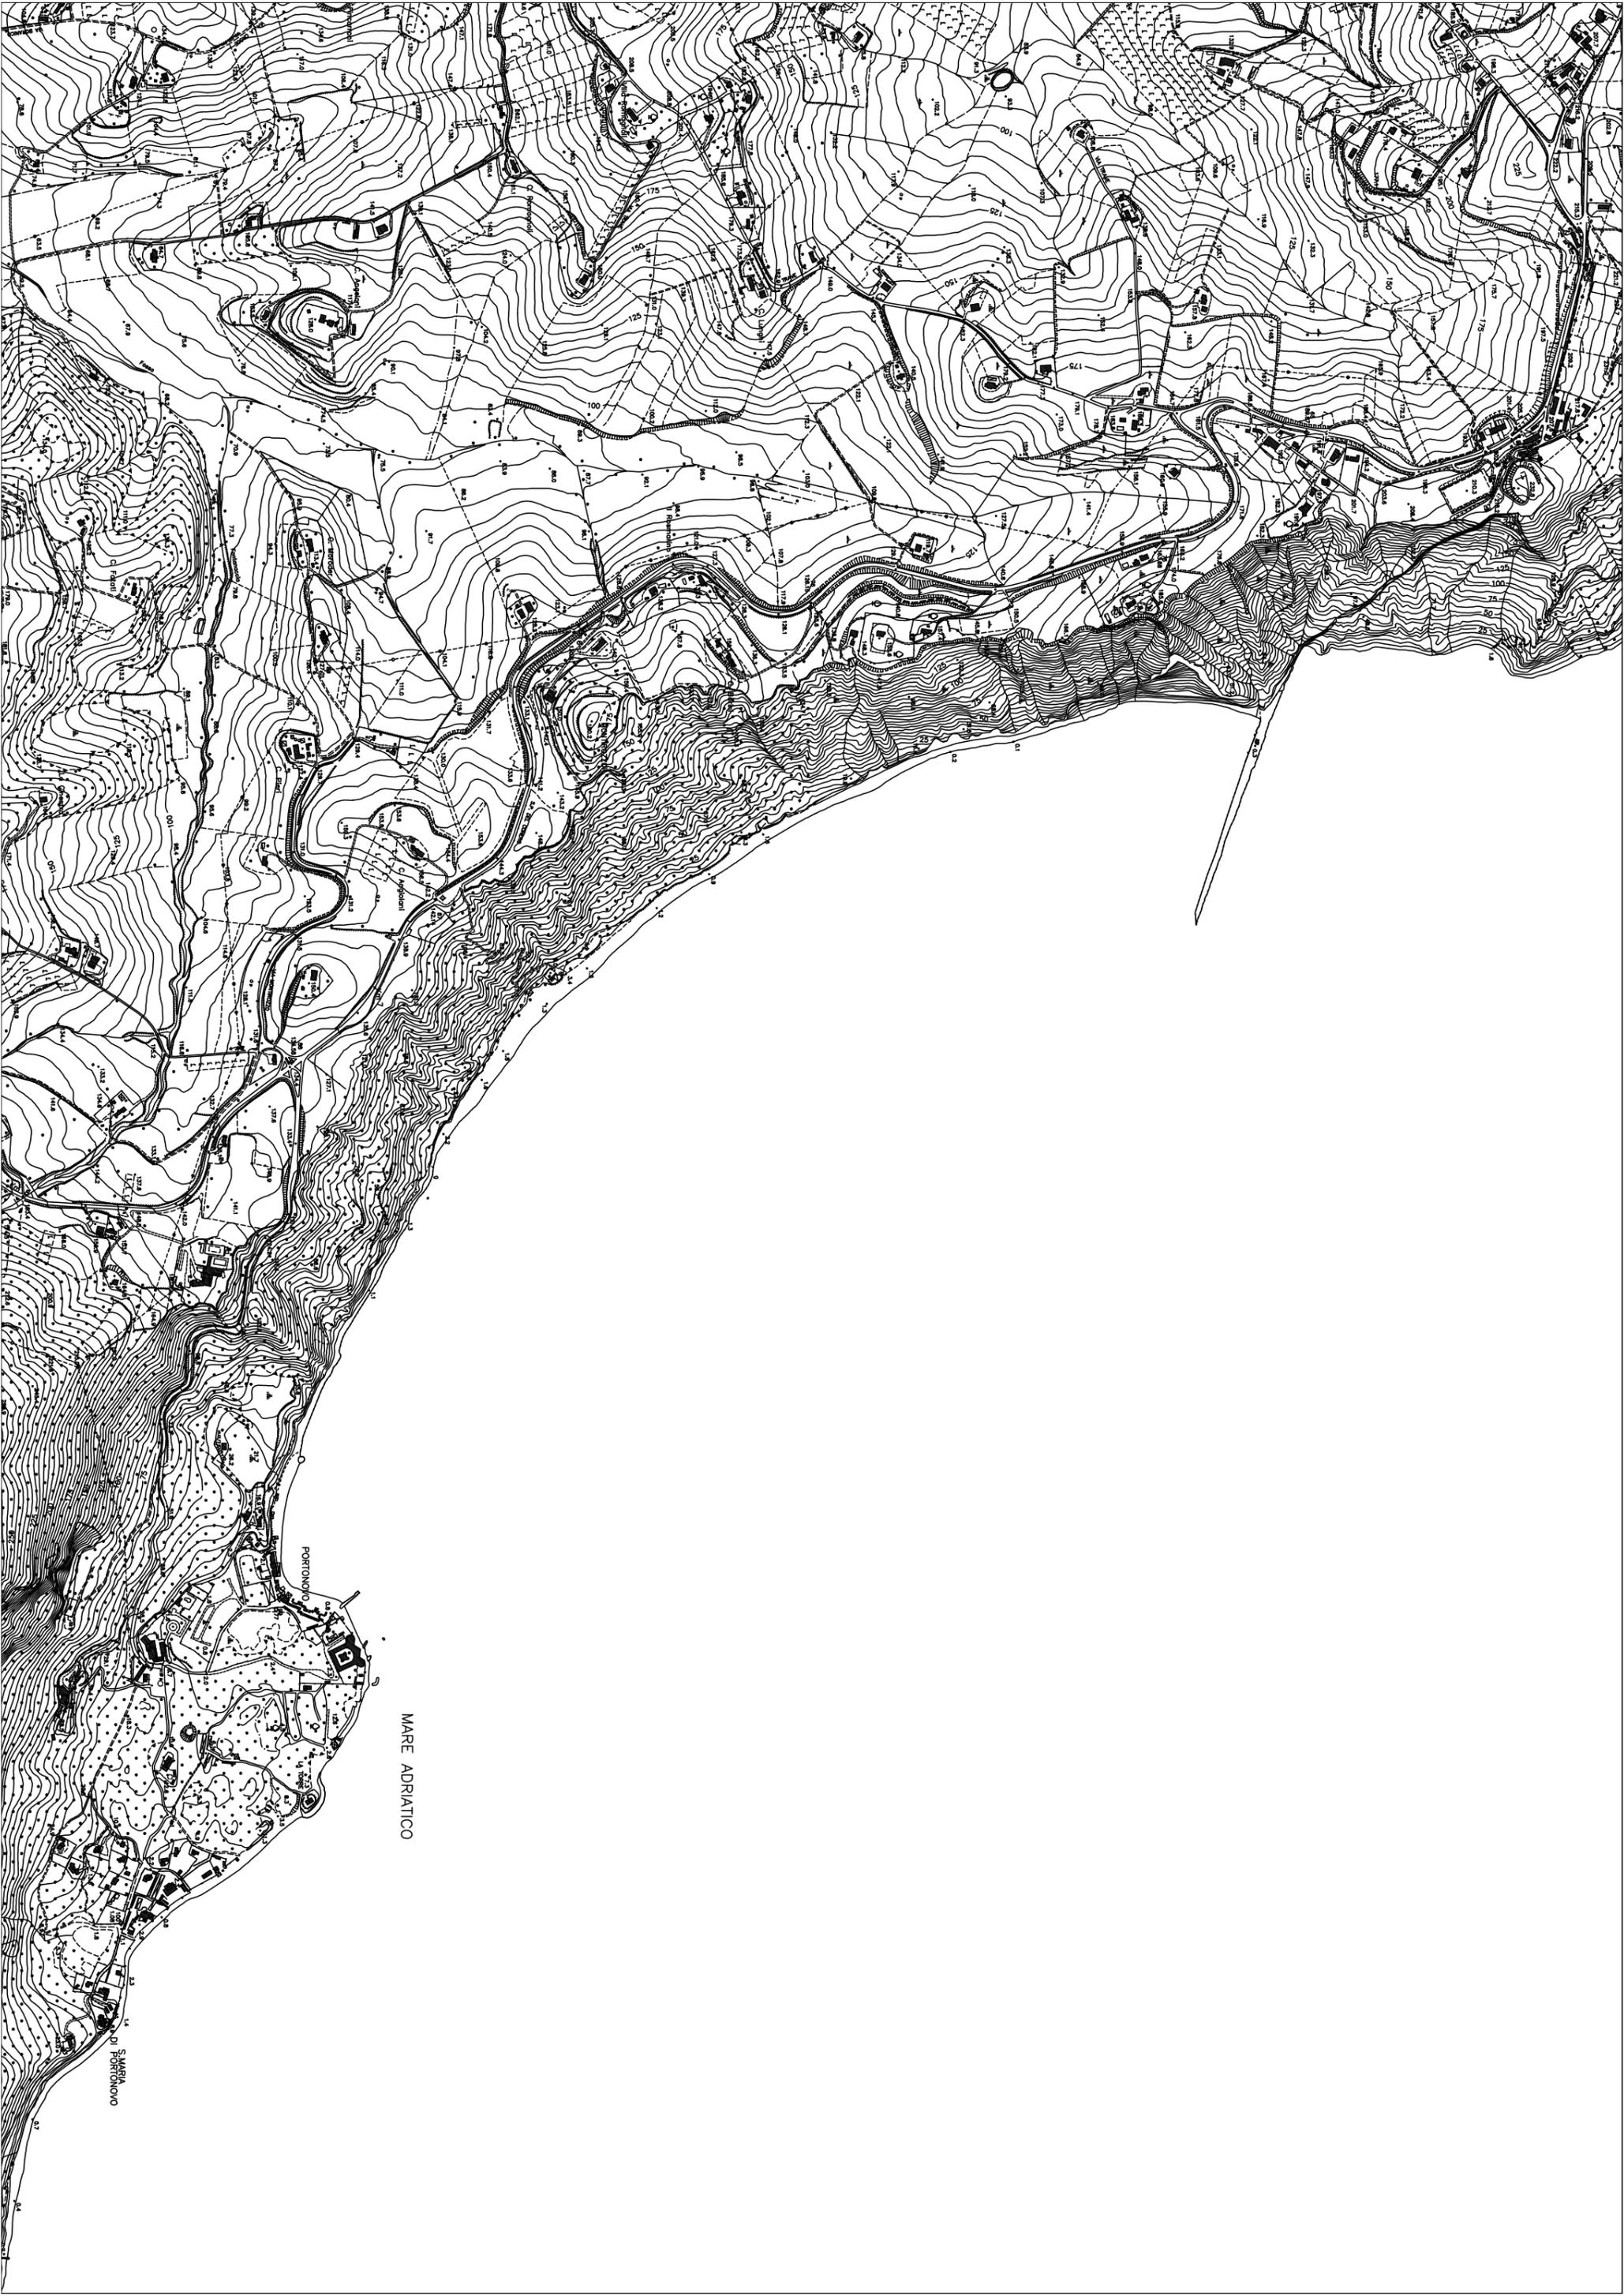

MARE ADRIATICO

PORTONOVO

SAMARIA
DI PORTONOVO

Comune di Ancona - U.O. Protezione Civile

Falesia Mezzavalle - Trave_zona12A



Google Earth

Image © 2021 TerraMetrics
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO



900 m